

EXERCICE 2018



SERVICE PUBLIC de Distribution d'Eau Potable

Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service public de l'eau potable pour
l'exercice présenté conformément à l'article L.2224-5
du Code Général des Collectivités Territoriales


Sommaire



1. Caractéristique technique du service
2. Tarifications de l'eau et recettes du service
3. Indicateurs de performance
4. Financement des investissements
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau







Contrats Eau du Morbihan Distribution

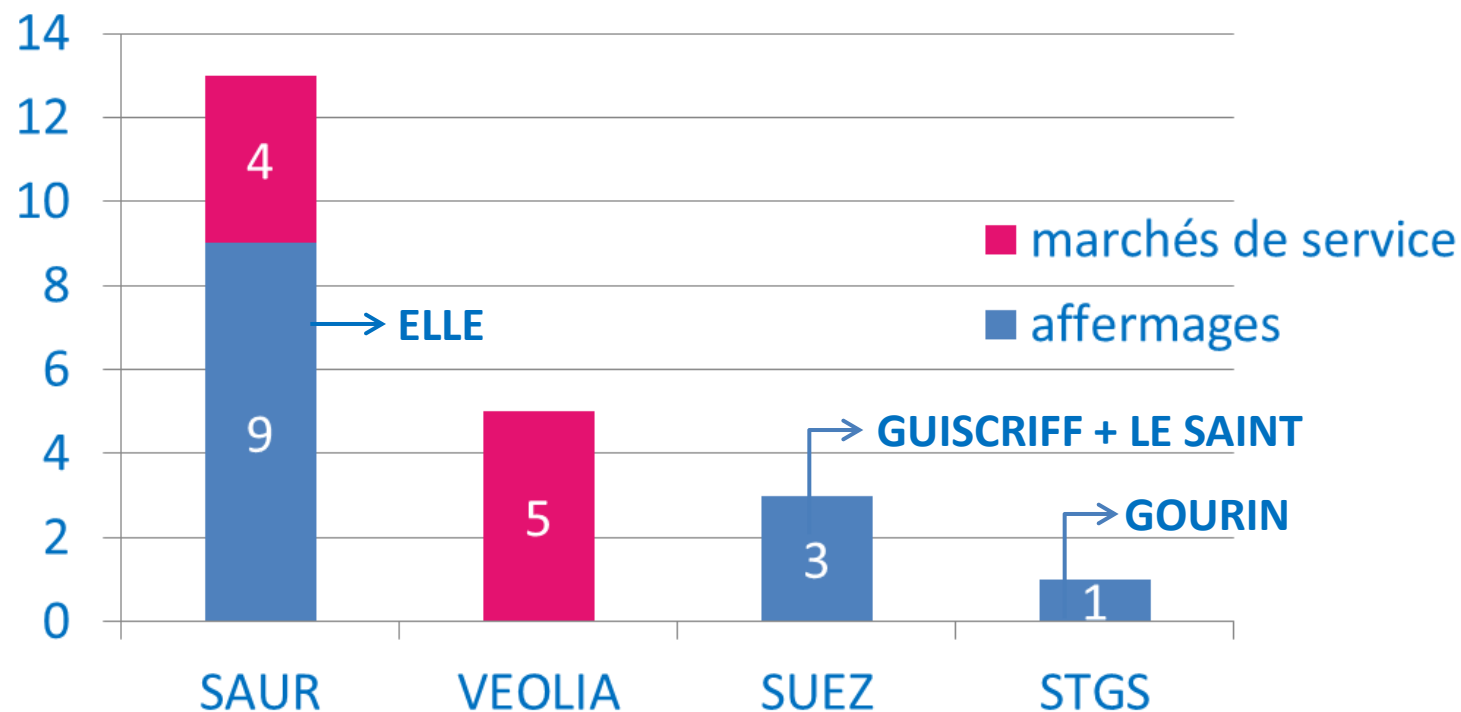

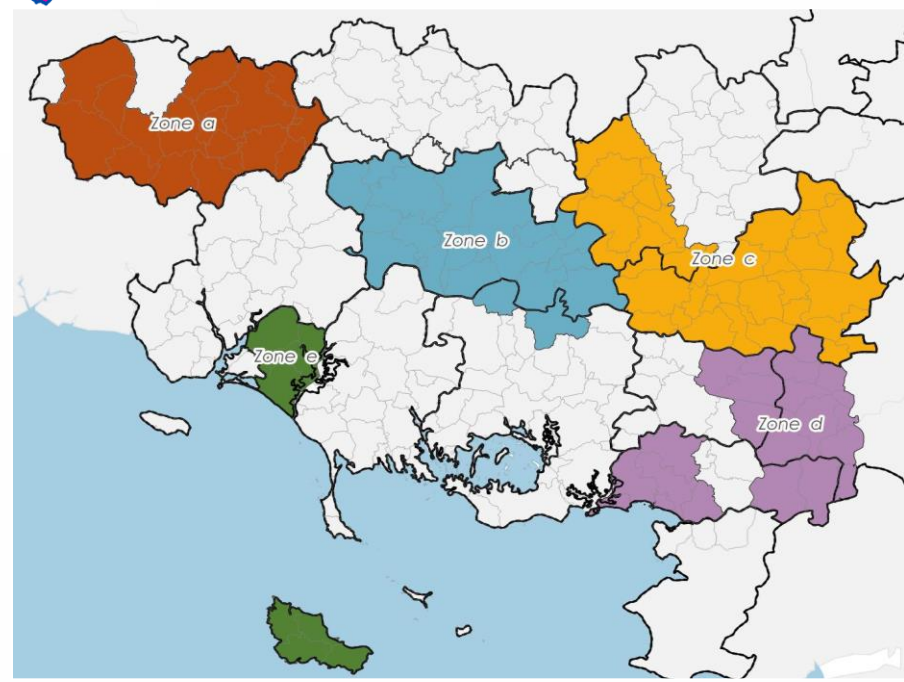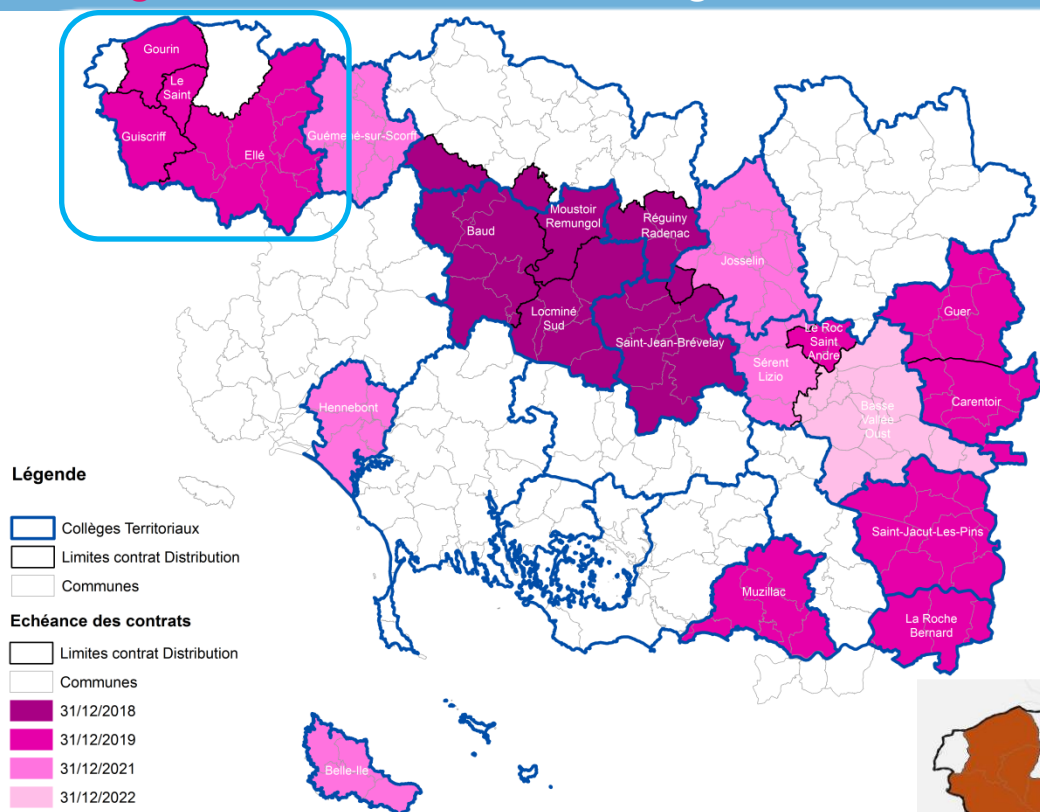



Echéance des contrats sur le périmètre Distribution

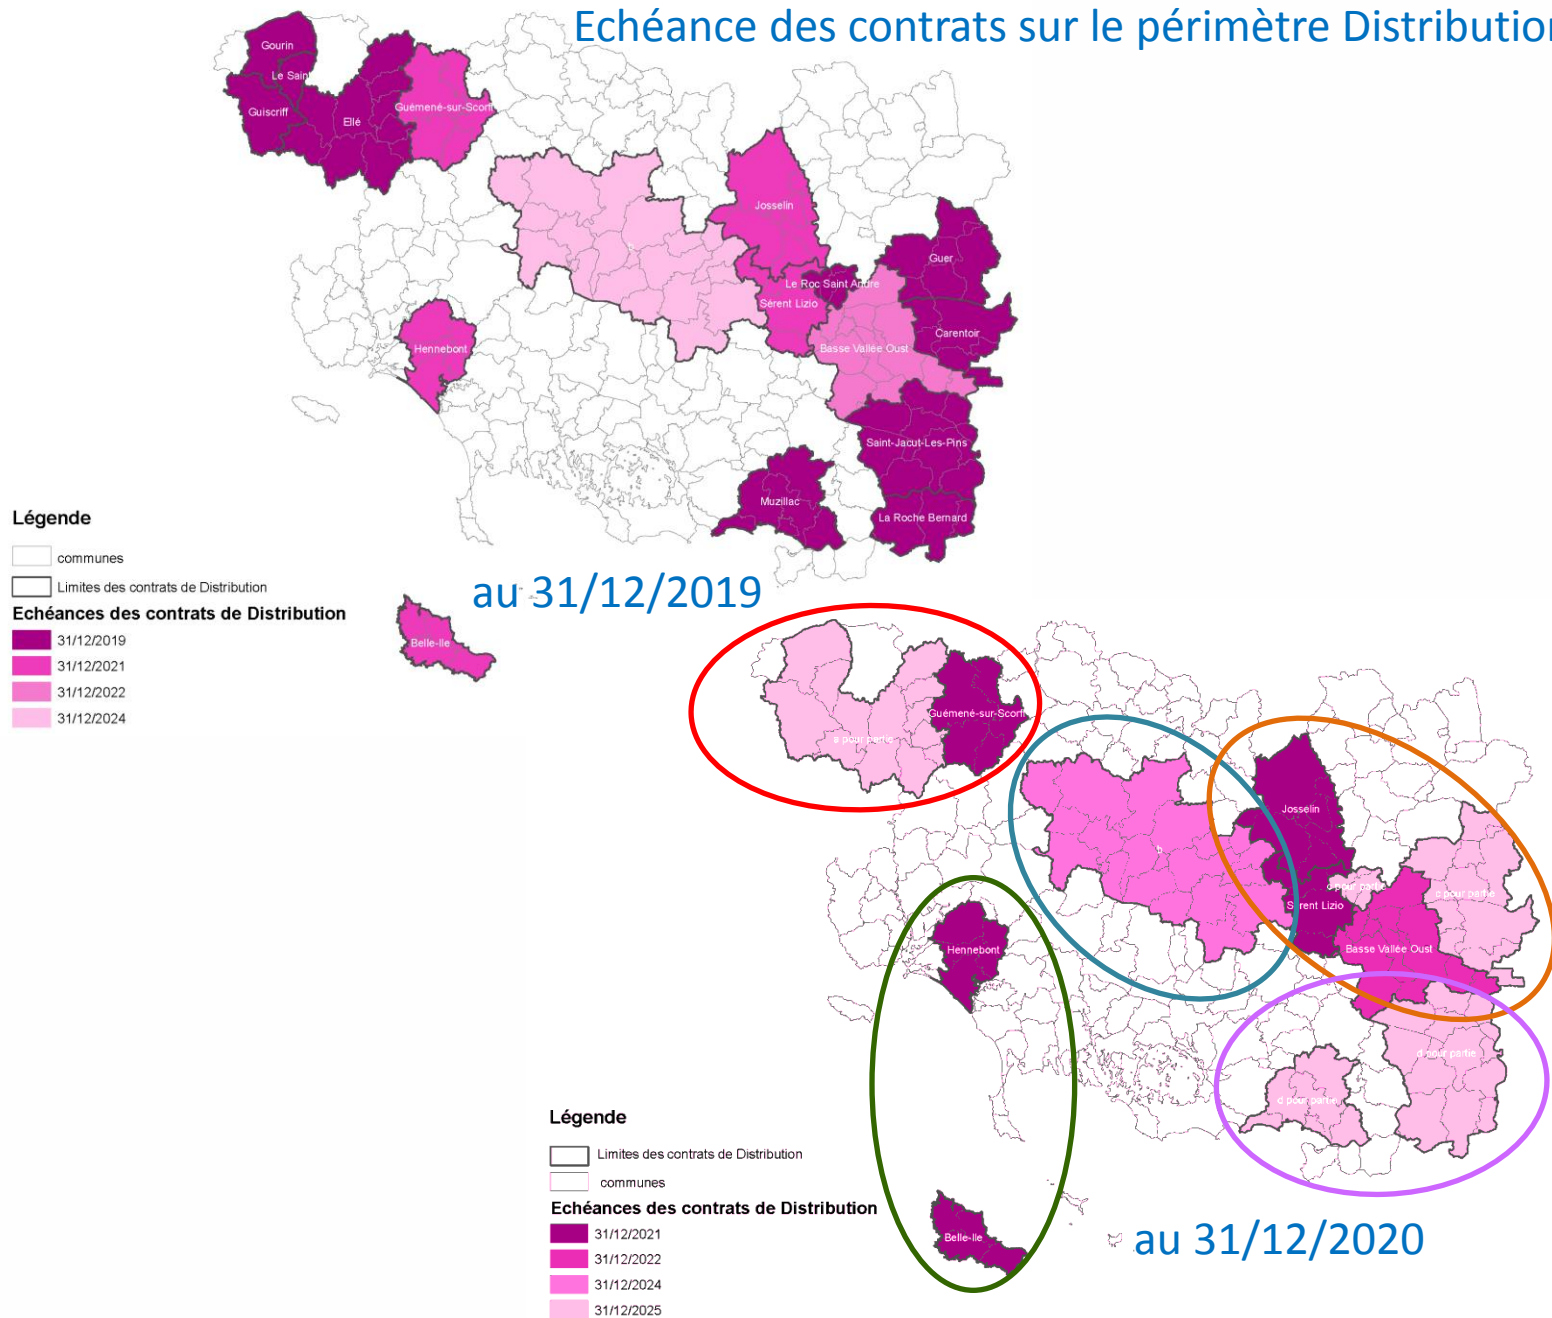

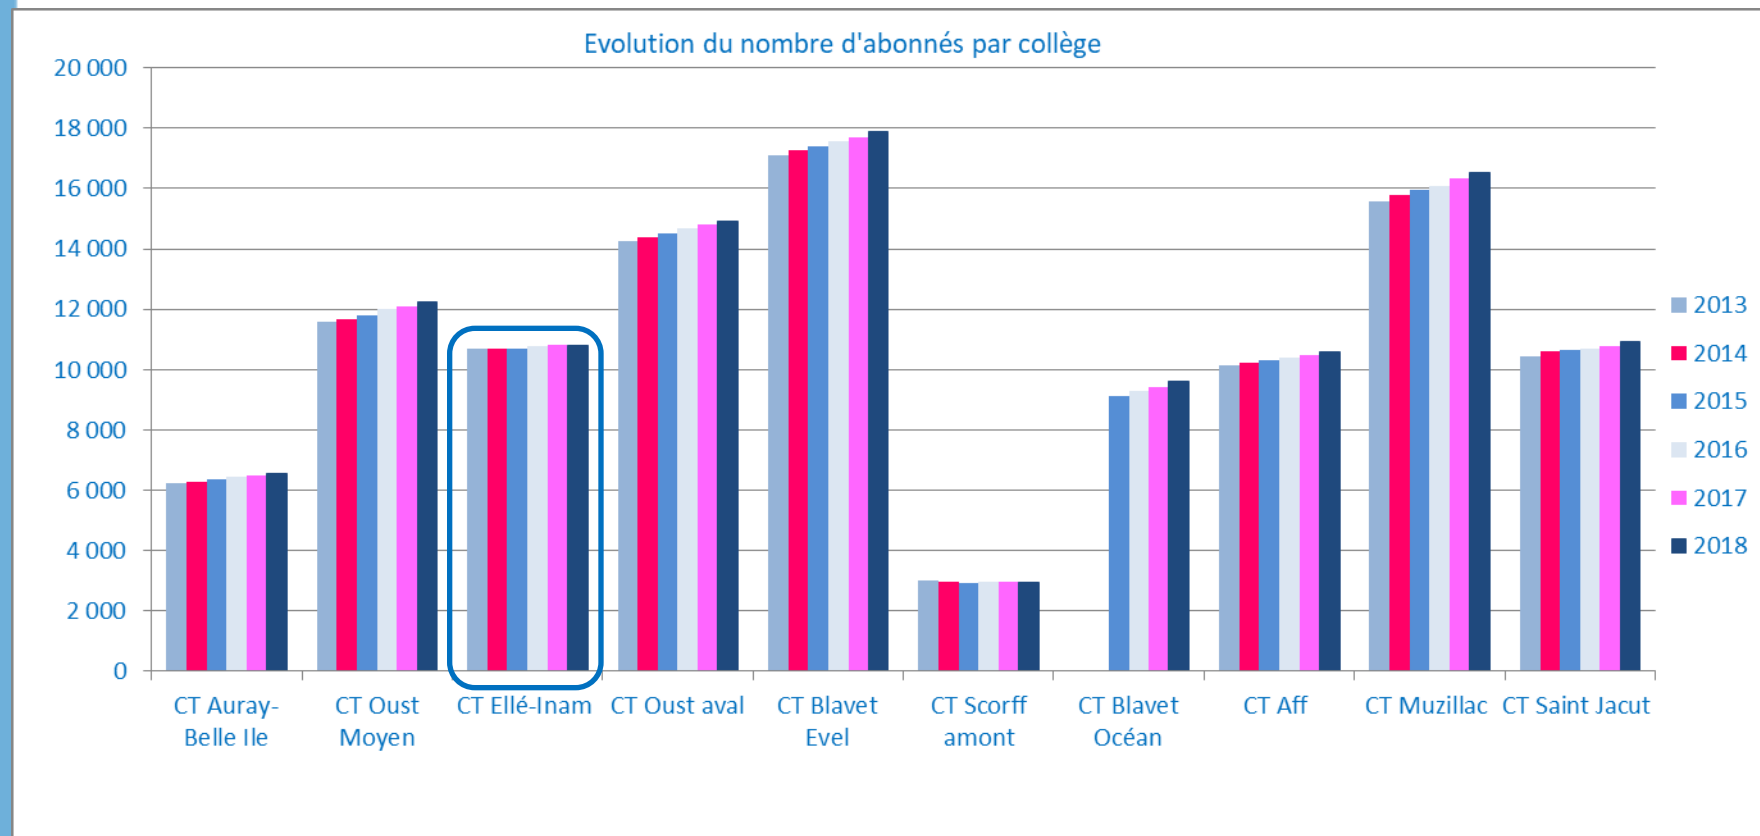


Eau du Morbihan dessert **113 027** abonnés au 31/12/2018.


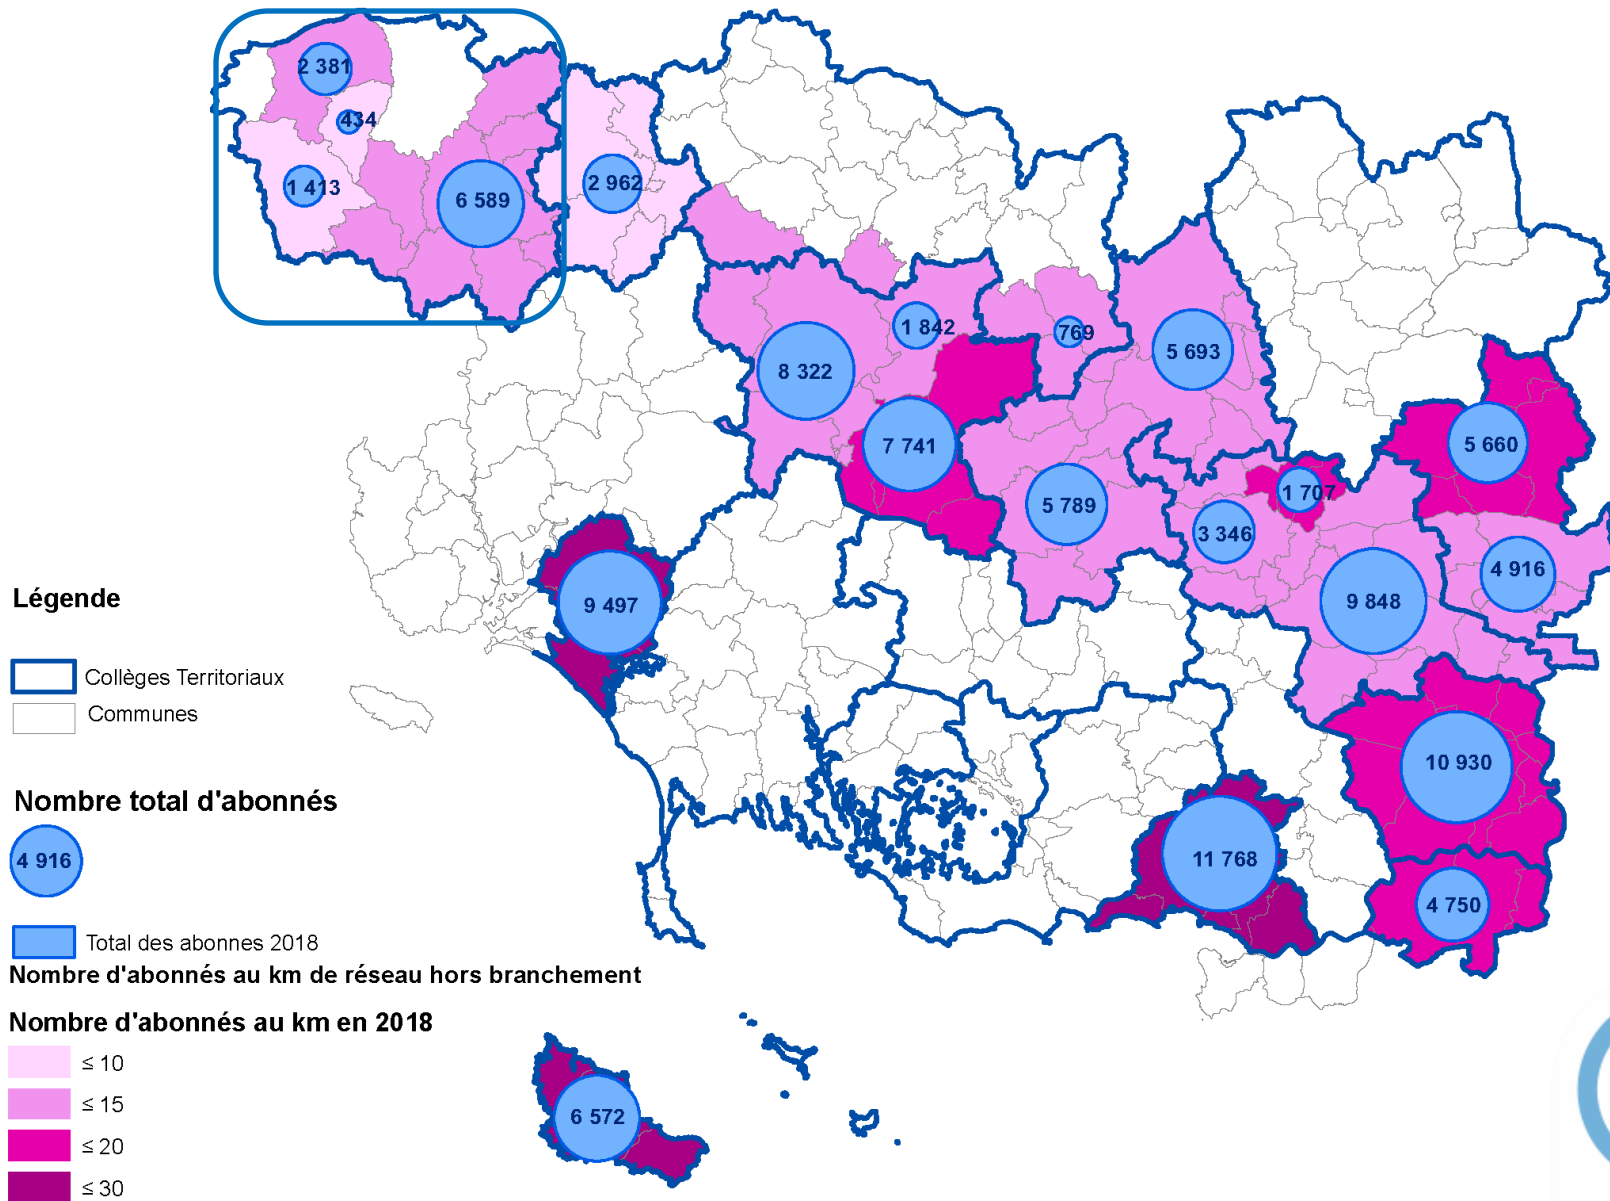


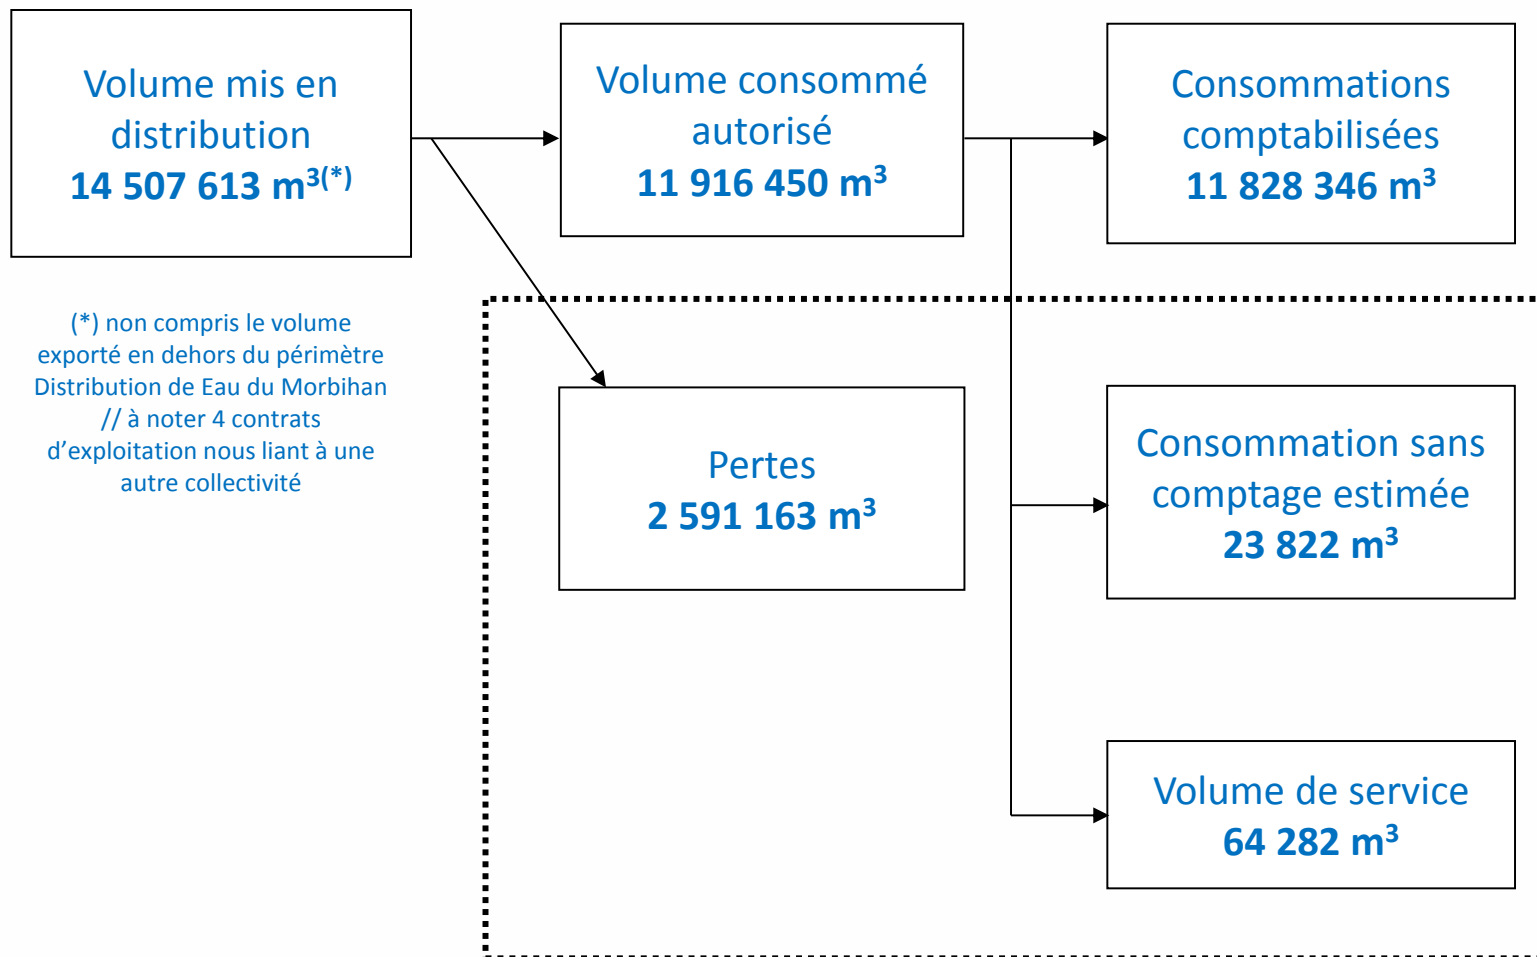


Indice linéaire de consommation moyen de 6,72 m³/j/km pour 2018

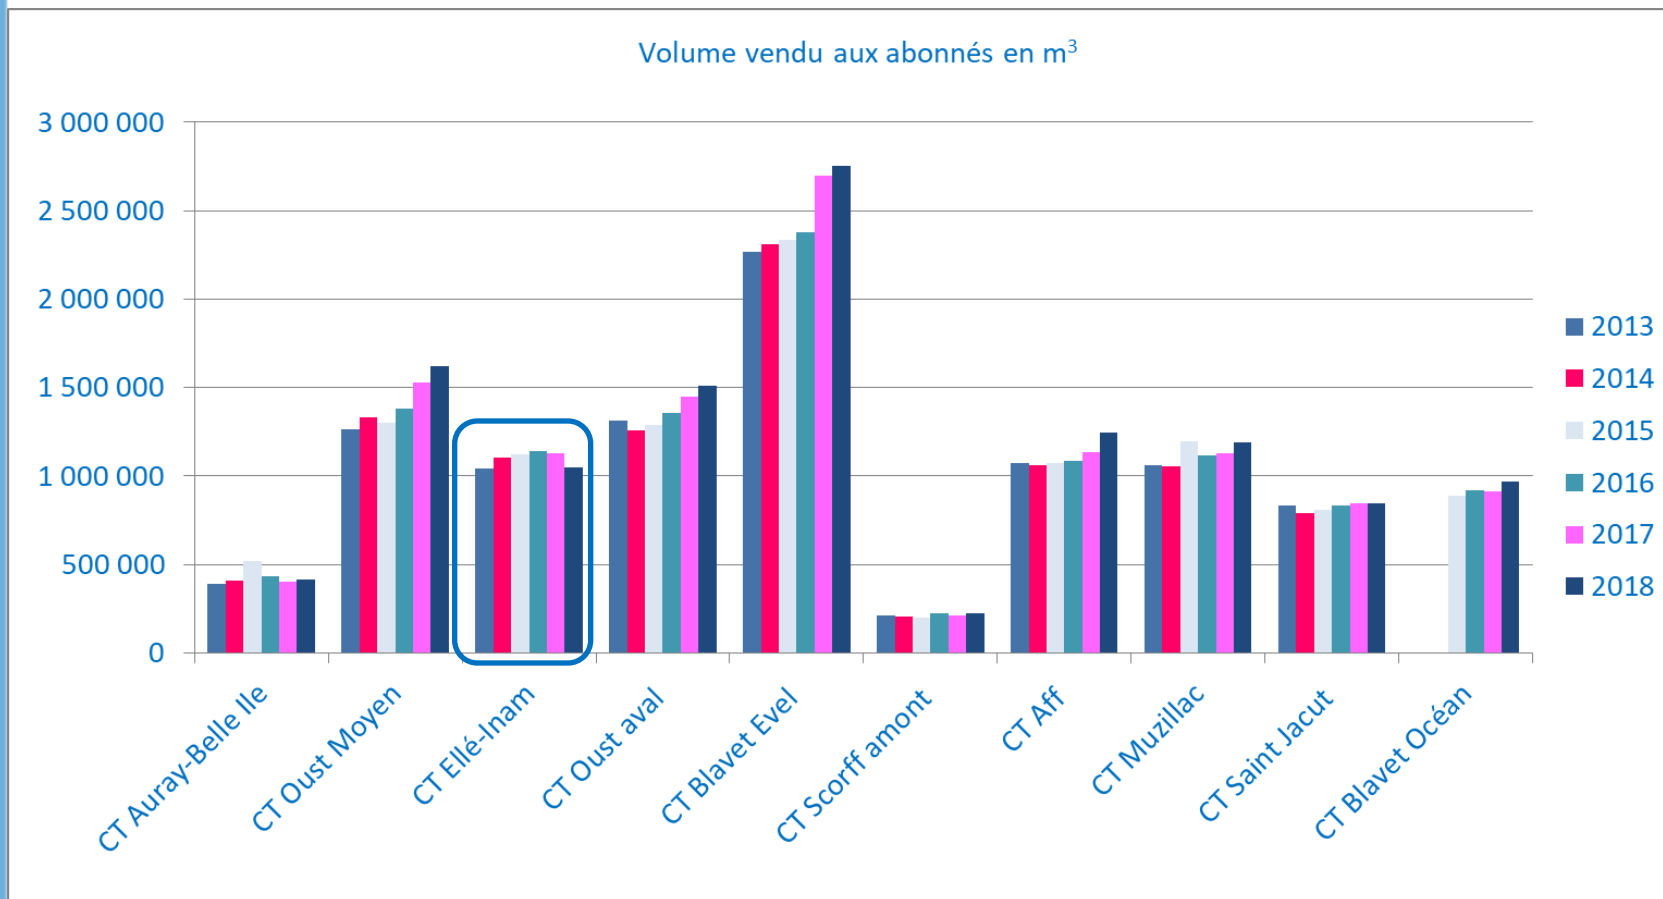

Eau du Morbihan a vendu **11 828 346 m³** à ses abonnés en 2018.

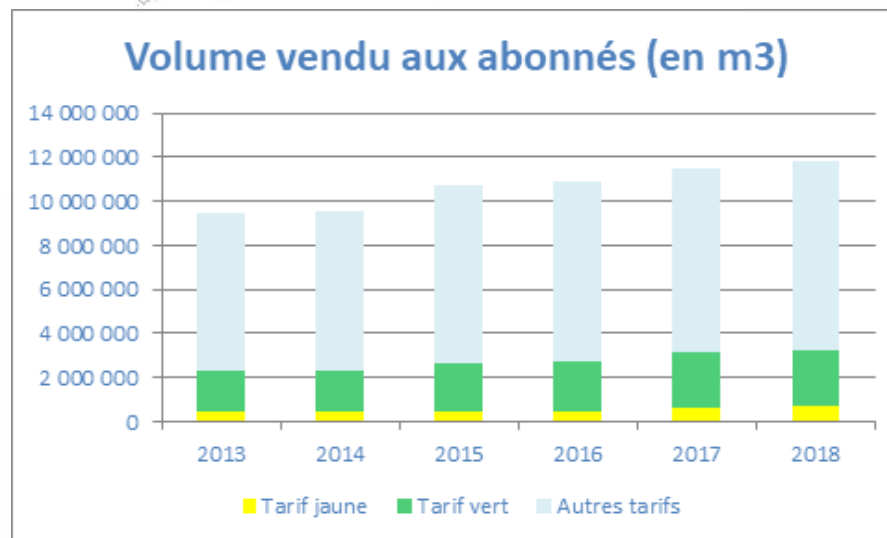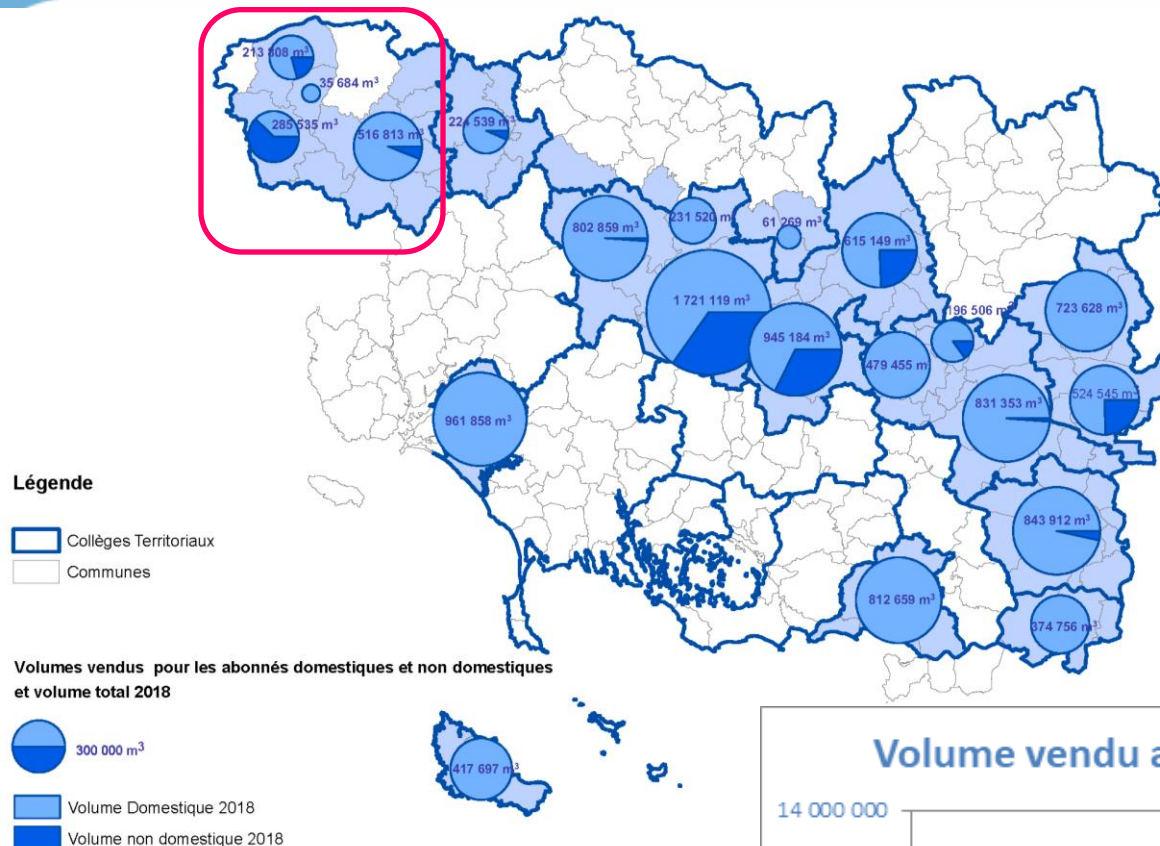

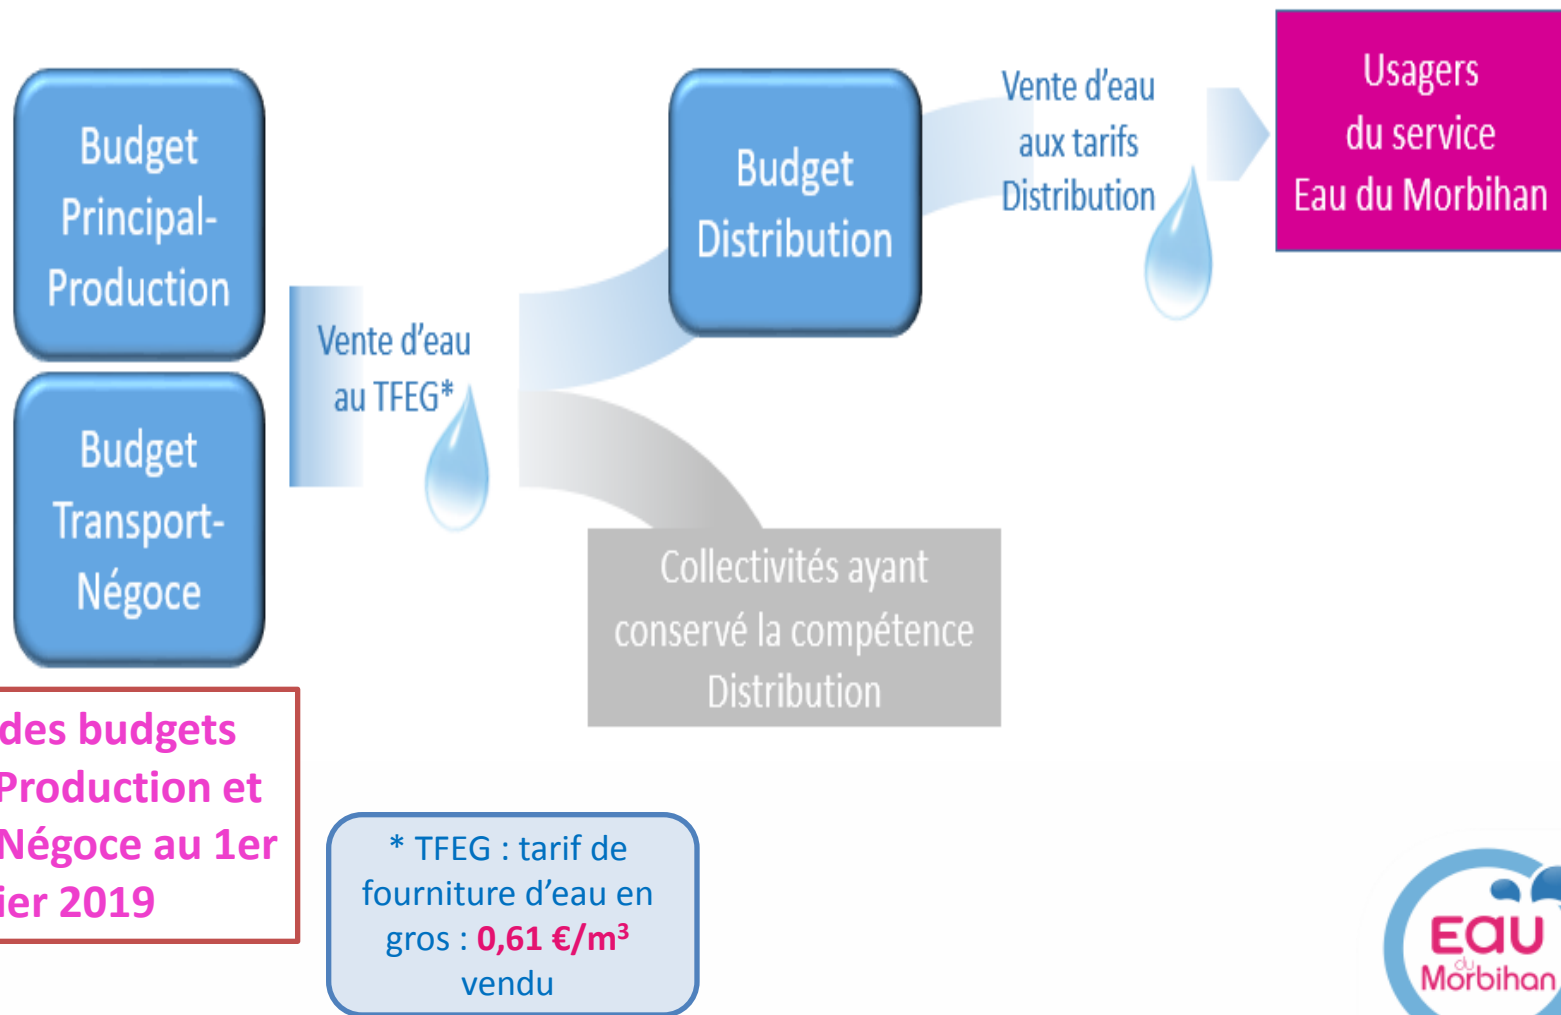

Tarifs		Au 01/01/18	Au 01/01/19
Tarif BLEU			
Part fixe (€ HT)	Abonnement compteur ordinaire Ø15/20	75 €	75 €
	Abonnement compteur Ø30/40	160 €	160 €
	Abonnement compteur Ø60/80	214 €	214 €
Part proportionnelle (€ HT/m3)	Tranche 1 : 0 à 30 m3	1,58 €/m ³	1,59 €/m ³
	Tranche 2 : 31 à 500 m3	1,64 €/m ³	1,67 €/m ³
	Tranche 3 : au-delà de 500 m3	1,28 €/m ³	1,32 €/m ³
Tarif JAUNE			
Part fixe (€ HT)	Abonnement forfaitaire par site	1 646 €	1 646 €
Part proportionnelle (€ HT/m3)		1,11 €/m ³	1,18 €/m ³
Tarif VERT			
Part fixe (€ HT)	Abonnement forfaitaire par site	8 268 €	8 268 €
Part proportionnelle (€ HT/m3)	Période basse saison : janvier-juin et novembre-décembre	0,85 €/m ³	0,90 €/m ³
	Période d'été : juillet-octobre	0,90 €/m ³	0,95 €/m ³

Par ailleurs au 01/01/19

**Tarifs
spéciaux**

Usages agricoles
Regroupement des
compteurs m³ au tarif Bleu

**Usages
communaux**
1,18€/m³


**Bornes de
puisage**
1,32€/m³

Exploitation du service d'eau potable


- . Production et Transport
- . Achats d'eau extérieurs
- . Entretien des périmètres de protection de captage (PPC)
- . Distribution

Sécurisation des ressources et du réseau


- . Recherche en eau et protection de la ressource
- . Construction et modernisation d'unités de Production
- . Renouvellement et entretien des réseaux d'interconnexion et de Distribution

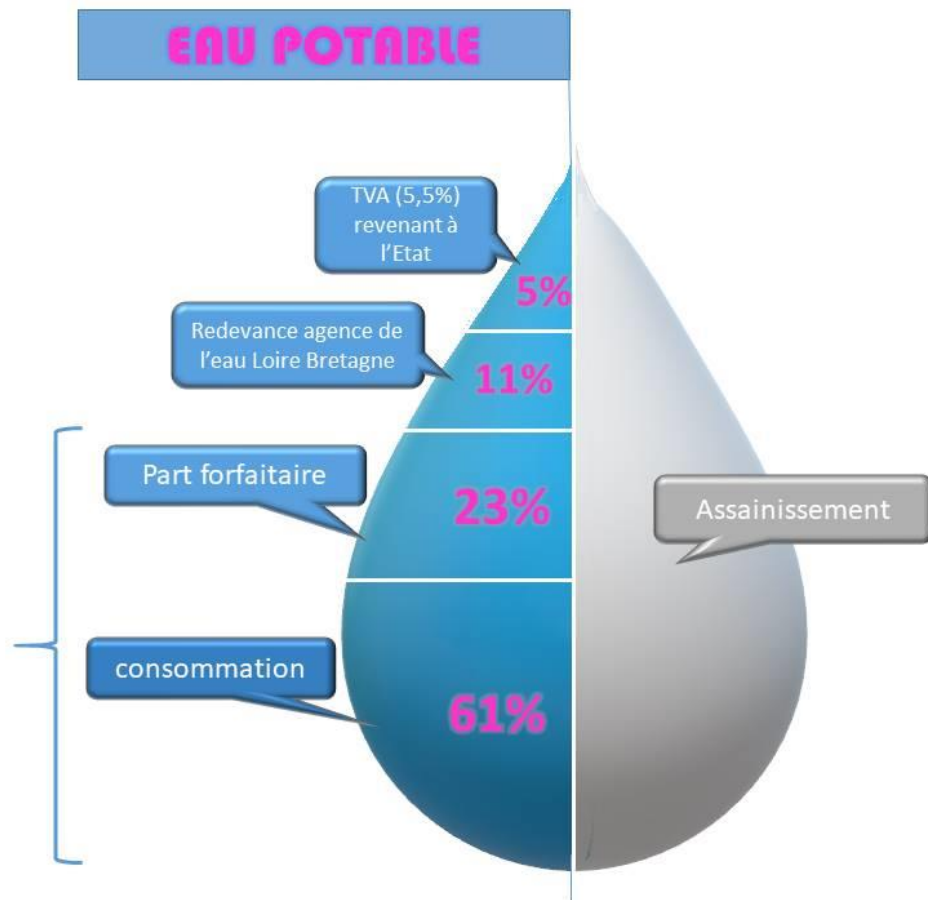

Montant total (TVA + redevance pollution comprises) : 326 €

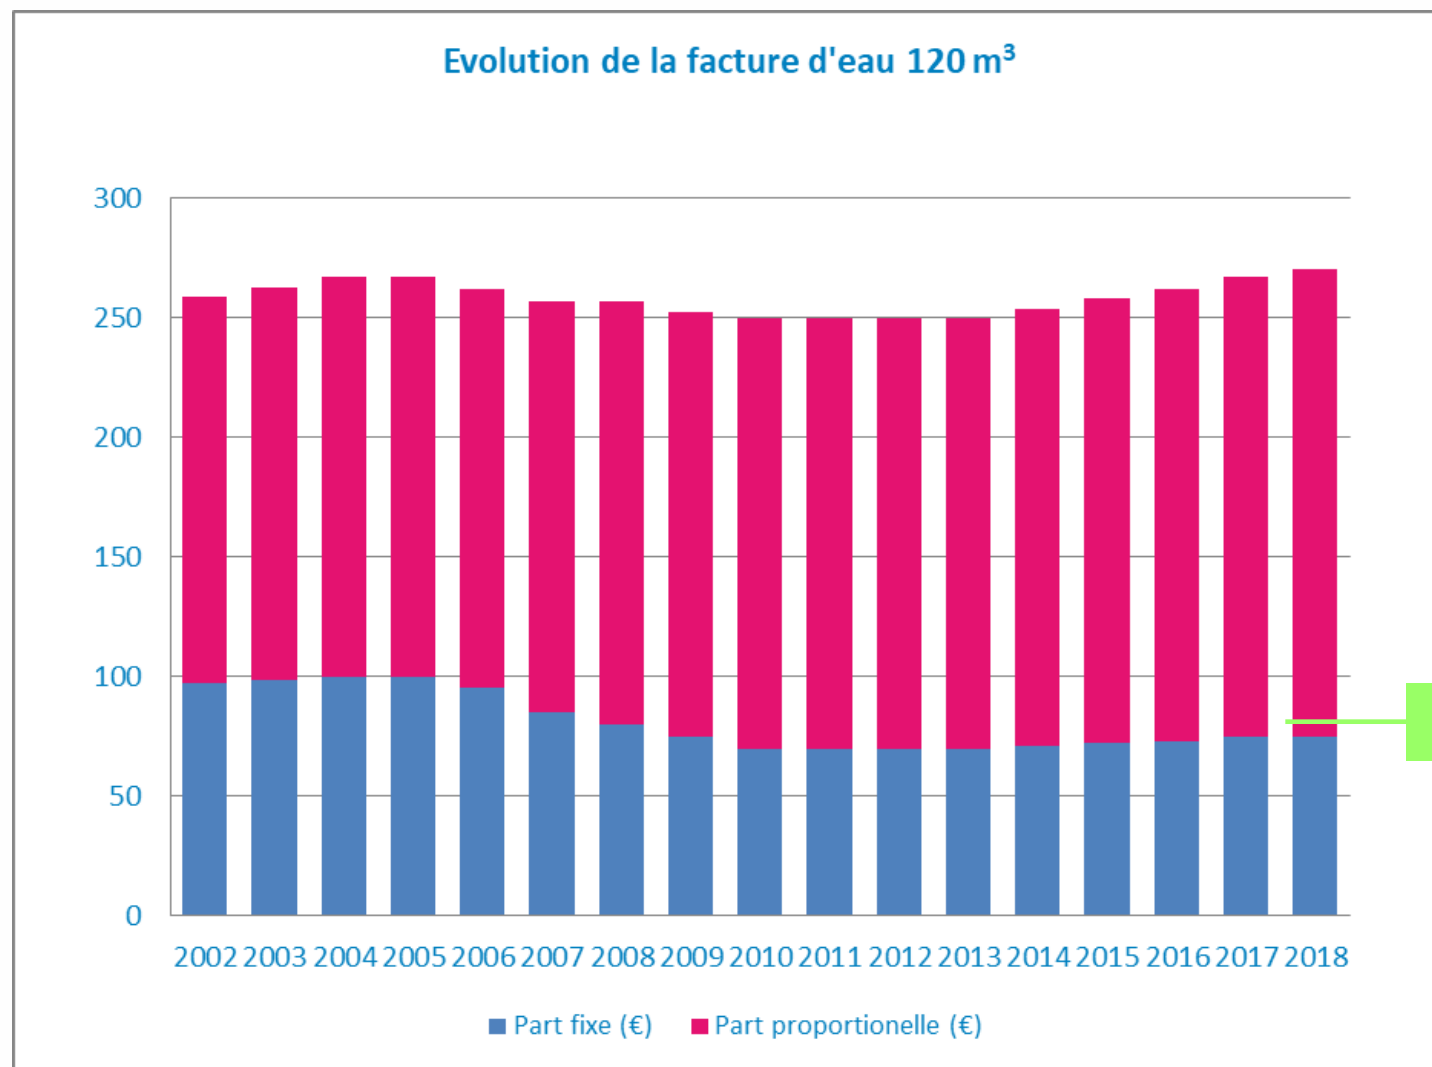

Evolution des factures d'eau en fonction de la consommation (hors redevance et hors TVA)

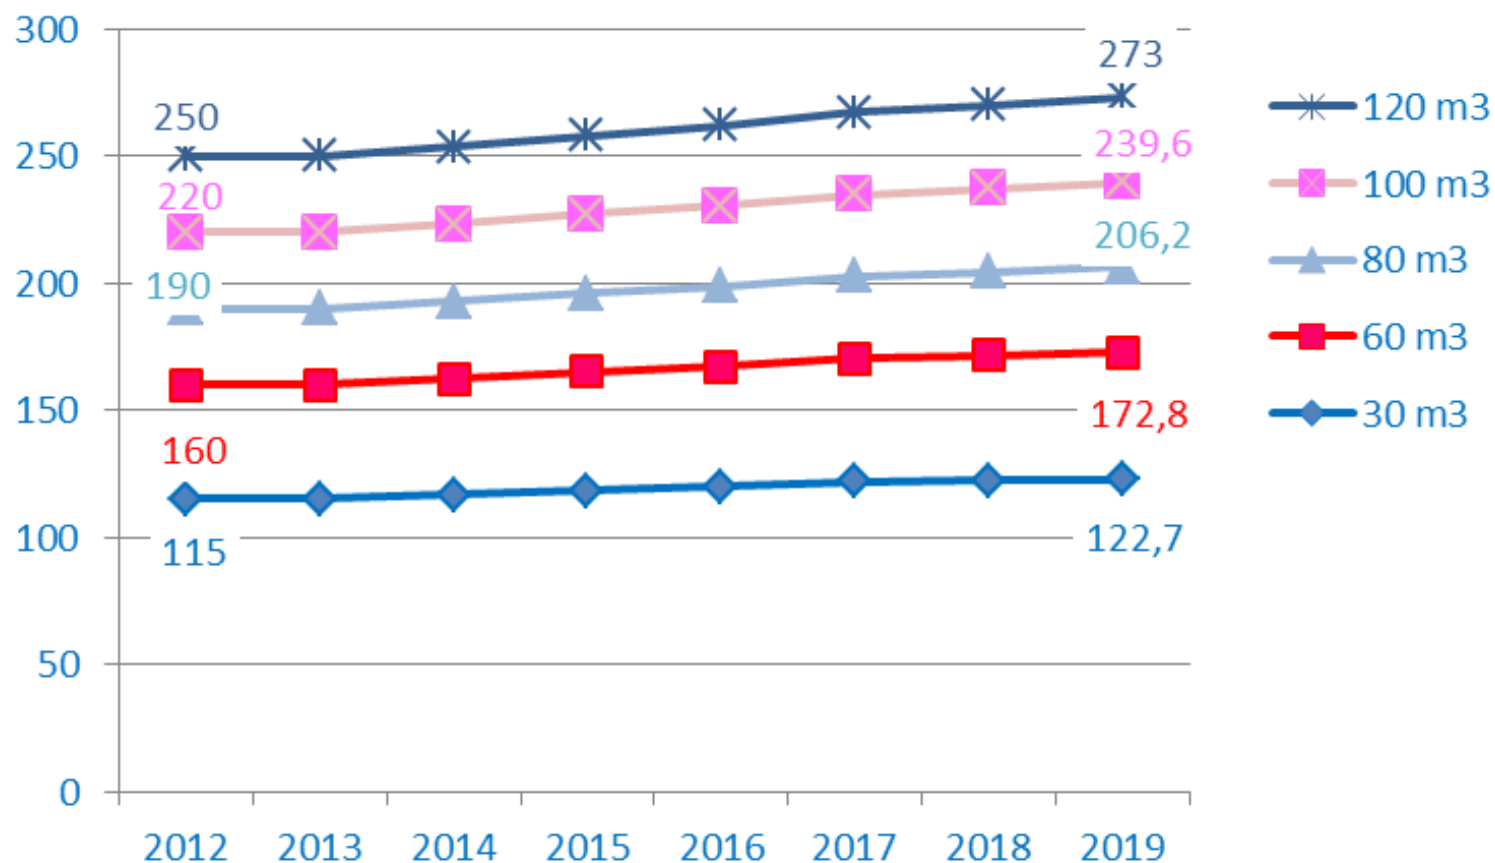

Dans le cadre des marchés de services – pour un volume consommé de 6 185 821 m³

Recettes pour Eau du Morbihan :
12 616 695€ HT

Rémunération des prestataires :
3 087 944€ HT

Dans le cadre des affermages – pour un volume consommé de 5 642 525 m³

Recettes pour Eau du Morbihan :
4 430 828€ HT


Sur le collège territorial :
1 051 840 m³ consommés

814K€ de recette EDM (recettes des délégataires: **1 940K€ HT**)

		Exercice 2018	ELLE	GOURIN
	Indicateurs descriptifs des services			
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	216 081		
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	2,72 €		
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	1 jour ouvré		
	Indicateurs de performance			
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	99,8 %	100 %	100 %
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	99,8 %	100 %	100 %
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	115/120	120/120	100/120
P104.3	Rendement du réseau de distribution	88 %	77 %	95 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	0,78 m³/j/km	0,92 m³/j/km	0,66 m³/j/km
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	0,75 m³/j/km	0,90 m³/j/km	0,62 m³/j/km
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,5 %	0,4 %	0,4 %
P109.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	0,001 €/m³		
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (% _o abonnés)	4,85% _o	5,16% _o	0,42% _o
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100 %		
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité - Distribution	8,16 années		
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	1,21 %	1,70 %	1,40 %
P155.1	Taux de réclamations (% _o abonnés)	1,85% _o	2,12% _o	0,00% _o

		Exercice 2018	GUISCRUFF	LE SAINT
	Indicateurs descriptifs des services			
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	216 081		
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	2,72 €		
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	1 jour ouvré		
	Indicateurs de performance			
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	99,8 %	100 %	100 %
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	99,8 %	100 %	100 %
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	115/120	120/120	120/120
P104.3	Rendement du réseau de distribution	88 %	96 %	92 %
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	0,78 m³/j/km	0,23 m³/j/km	0,14 m³/j/km
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	0,75 m³/j/km	0,18 m³/j/km	0,14 m³/j/km
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,5 %	0,5 %	0,8 %
P109.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	0,001 €/m³		
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (% _o abonnés)	4,85% _o	8,49% _o	2,30% _o
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	98 %		
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité - Distribution	7,86 années		
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	1,21 %	2,37 %	3,29 %
P155.1	Taux de réclamations (% _o abonnés)	1,85% _o	12,74% _o	13,82% _o

Indices linéaires de consommation et rendements du réseau de distribution

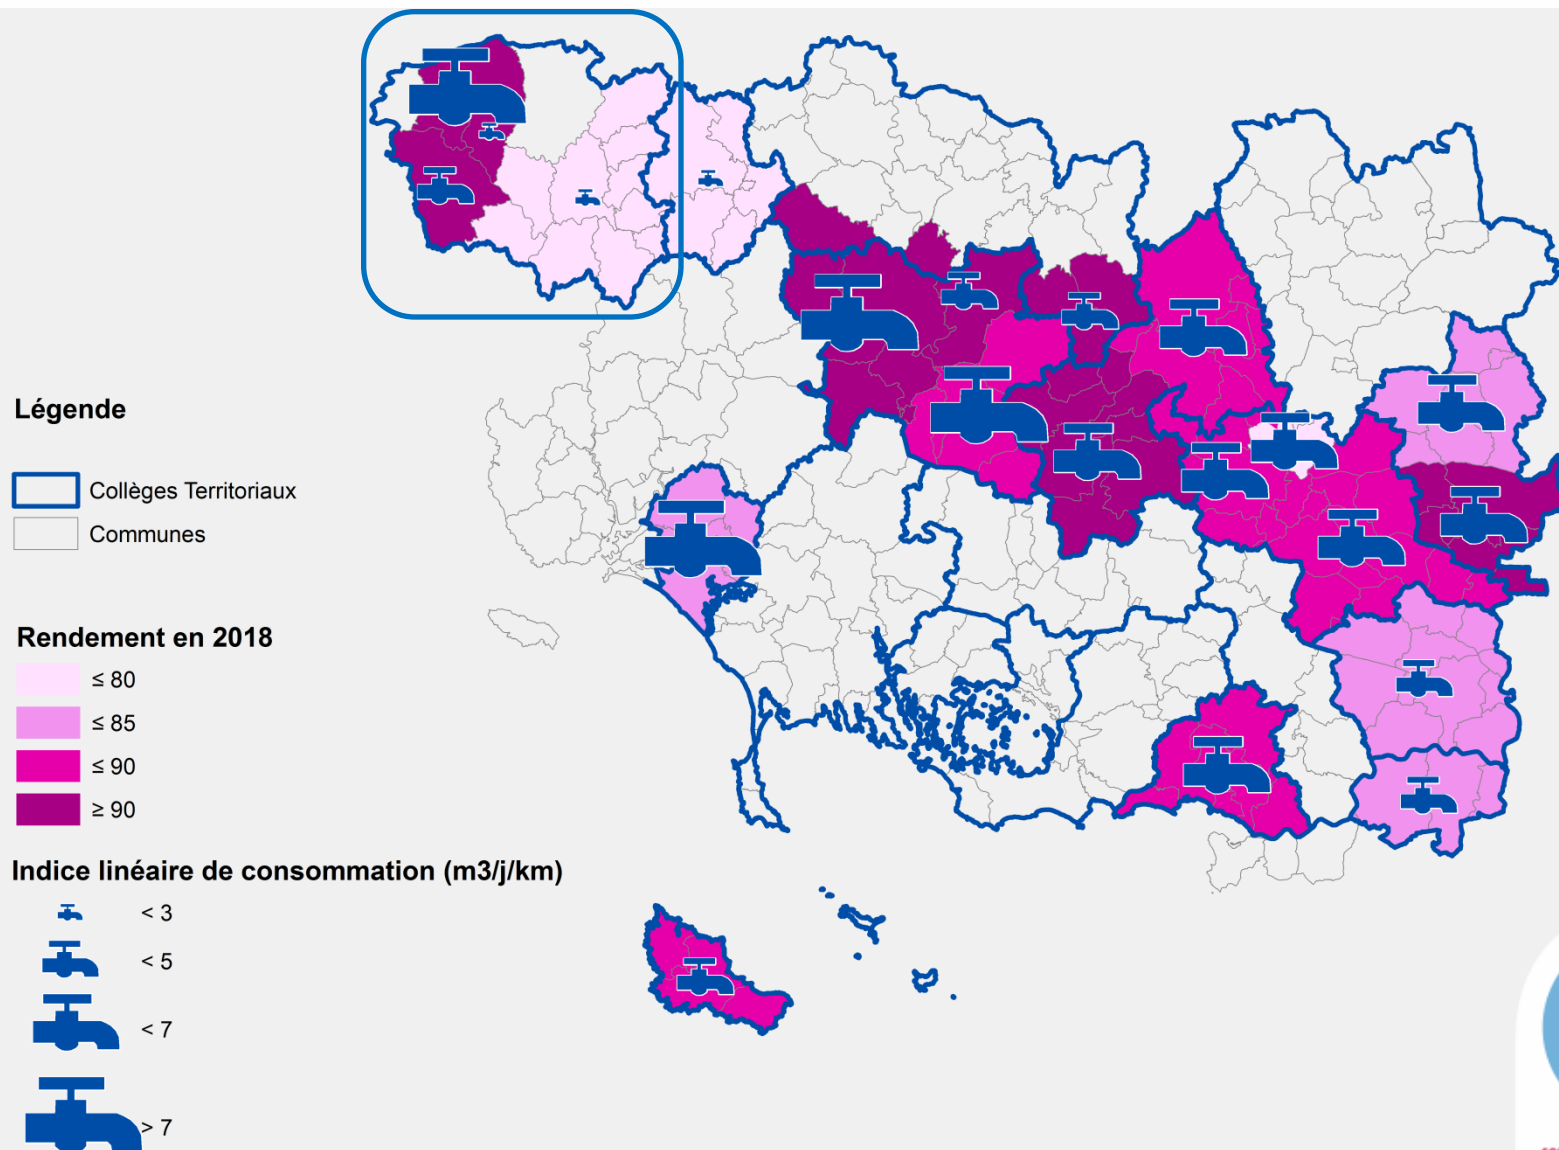

Aucun branchement plomb sur le collège

Montant des travaux engagés en 2018 en € H.T.	Montant des subventions AELB en € H.T.
5 016 903	312 780

Dont:

- Programme 2018.



DISTRIBUTION

Encours de la dette au 31/12/2018 : 54 304 537€


Annuité en 2018 : 7 660 998€



réservoirs
de distribution



réseaux de
distribution

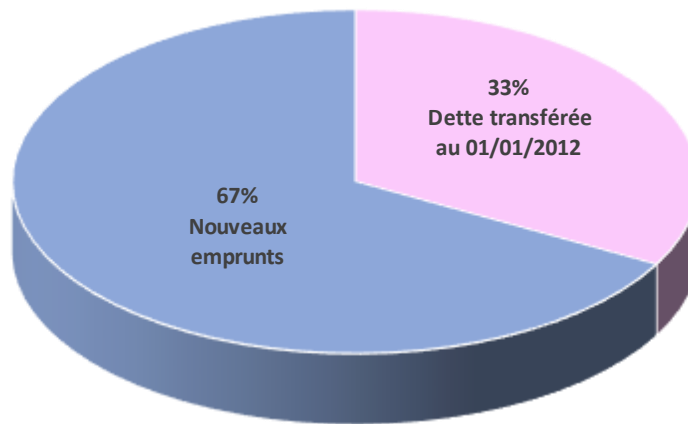

collèges	Opérations	2018	2019	2020	2021	2022	total
Distribution							
Collèges	programme ordinaire + exceptionnel	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
total distribution		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	32,5



Participation de Eau du Morbihan au FSL

16 627 €



Merci de votre attention



Muzillac



Damgan



Syndicat de l'Eau du Morbihan

27 rue de Luscanen – CS 72 011 - 56001 Vannes cedex - tél. 02 97 47 91 39 - fax 02 97 68 34 72

www.eaudumorbihan.fr